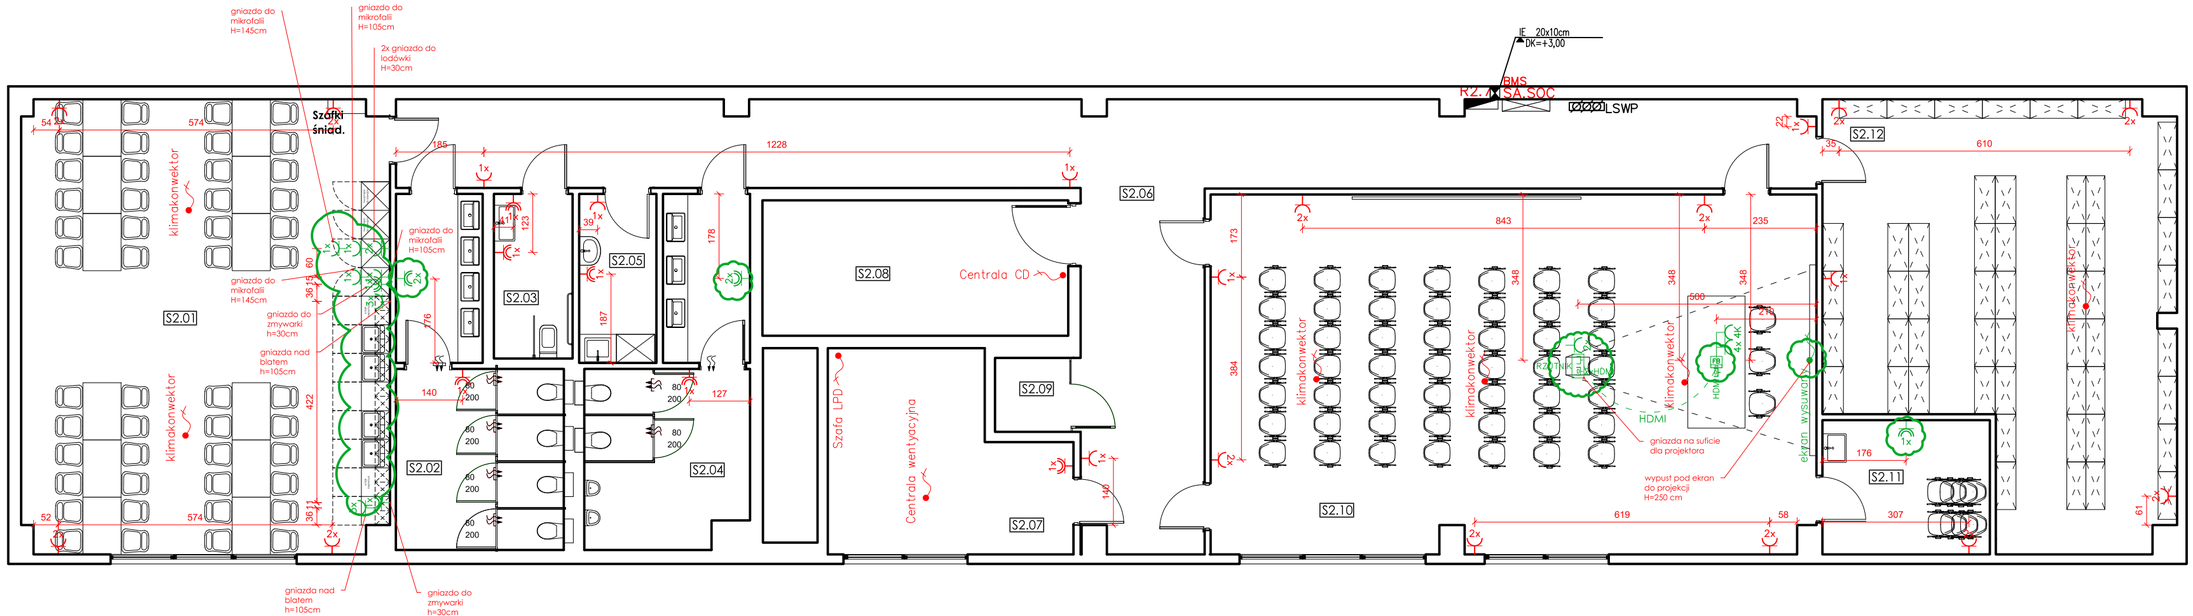

LEGENDA

SYMBOL	OPIS
	PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
	KASETA PODŁOGOWA
PEL	PUNKT ELEKTRYCZNO-LOGICZNY PEL
	GNIAZDA WTYKOWE 250V/16A, IP20 PW-PODGRZEWACZ WODY
	GNIAZDA WTYKOWE 250V/16A, IP20 KOMPUTEROWE-CZERWONE
	GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE, 250V/16A, IP44
RJ45	GNIAZDO POJEDYNCZE RJ45
	WYPUST ZASILAJĄCY
	ELEMENTY DOPROJEKTOWANE LUB PRZESUNIĘTE

T3 ATELIER

PRZEDMIOT INWESTYCJI	**PROJEKT** BIURA
INWESTOR	ROLTEC Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań
ADRES INWESTYCJI	7.1.8, AM-4, dz. nr 39, AM-5, dz. nr 15, AM-6, obr.: 0030 Jerzmanowo, jedn. ewid. 026401_1 Wrocław
BRANŻA	ARCHITEKTURA / WNĘTRZA
STADIUM	PROJEKT WNĘTRZ
TYTUŁ RYSUNKU	HALA_P2_SCHEMAT ELEKTRYKI
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	MGR KAROLINA MIŃSKA
	MGR INŻ. ARCH. SONIA WAŁACHOWSKA
	MGR ARCH. AUICJA ŁAPA

STADIUM	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
WN.	1:50	2024.04.25	H-2.8

Prawa autorskie zastrzeżone.
Kopiowanie, powielanie lub udostępnianie zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kopiowanie, powielanie, odsłuchiwanie i rozpowszechnianie zmian bez zgody autorskiej zabronione i podlega kara.
Niniejsze opracowanie chroniu utworzonej wraz na planie.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności na planu budowy, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót. Zamawiający budowy powinien być powiadomiony w formie pisemnej o wszelkich niezgodnościach wymiarów.
Wszystkie wymiary wyrażone w mm.
Wszystkie materiały wykończeniowe zlokalizowane w pomieszczeniu kuchenki ewakuacyjnej muszą być trudnozapalne i niezapalne/palące się ogniu.
Wszystkie materiały wykończeniowe muszą uzyskać klasyfikację przeciwpożarową do akceptacji ekspertowi.
W przypadku braku informacji na rzucie projektowym, sprawdzić z rysunkami szczegółowymi np. stolarzem lub doprecyzować się z projektantem.
Wszelkie niezgodności powinny być zaakceptowane.